


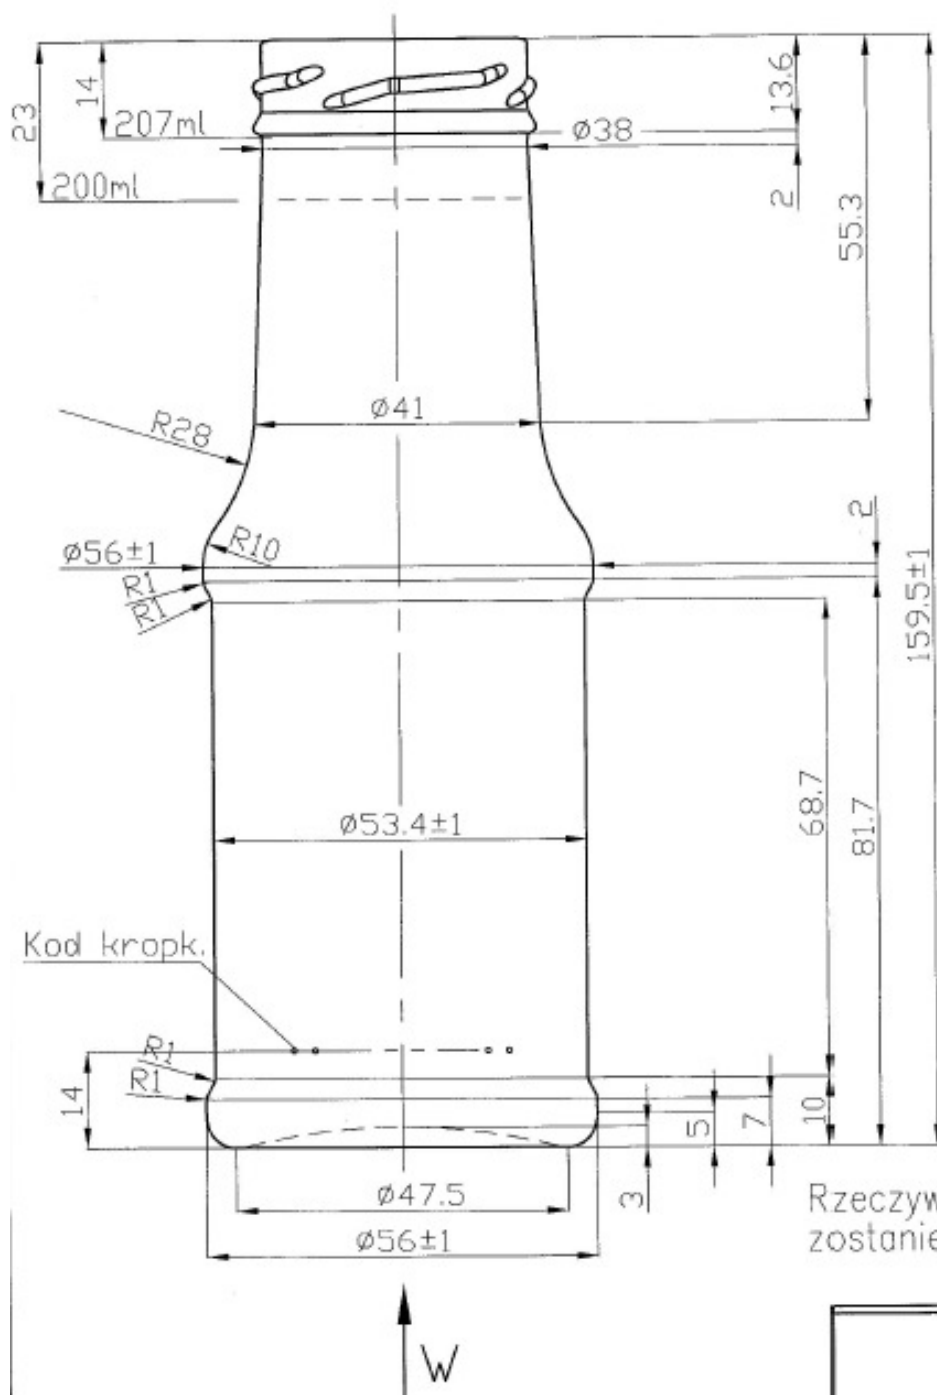

Rzeczywisty poziom nalewu zostanie określony po wzorowaniu

|                                 | Nazwisko<br>Name | Podpis<br>Signature  | Data<br>Date |
|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Wykonał / Executed by           | J.ŚWIDERSKI      | <i>[Signature]</i>   | 2006.12.18   |
| Sprawdził / Checked by          | T.KARPIEWSKI     | <i>[Signature]</i>   | 2006.12.18   |
| Zatwierdził / Approved by       | H.GŁADYCH        | <i>[Signature]</i>   | 2006.12.18   |
| Nazwa / Product name            |                  |                      |              |
| SOS 200ml                       |                  |                      |              |
| Nr rys. / Draw. No.             |                  |                      |              |
| S.2450/3                        |                  |                      |              |
| Metoda / Method                 |                  | PB                   |              |
| Poj. całkow. / Brimful capacity |                  | 219 ±6ml             |              |
| Poj. nom. / Nominal capacity    |                  | 200 ml               |              |
| Masa / Weight                   |                  | ~180g                |              |
| Główka / Mouthpiece             |                  | RTO43 FD157A (S.180) |              |